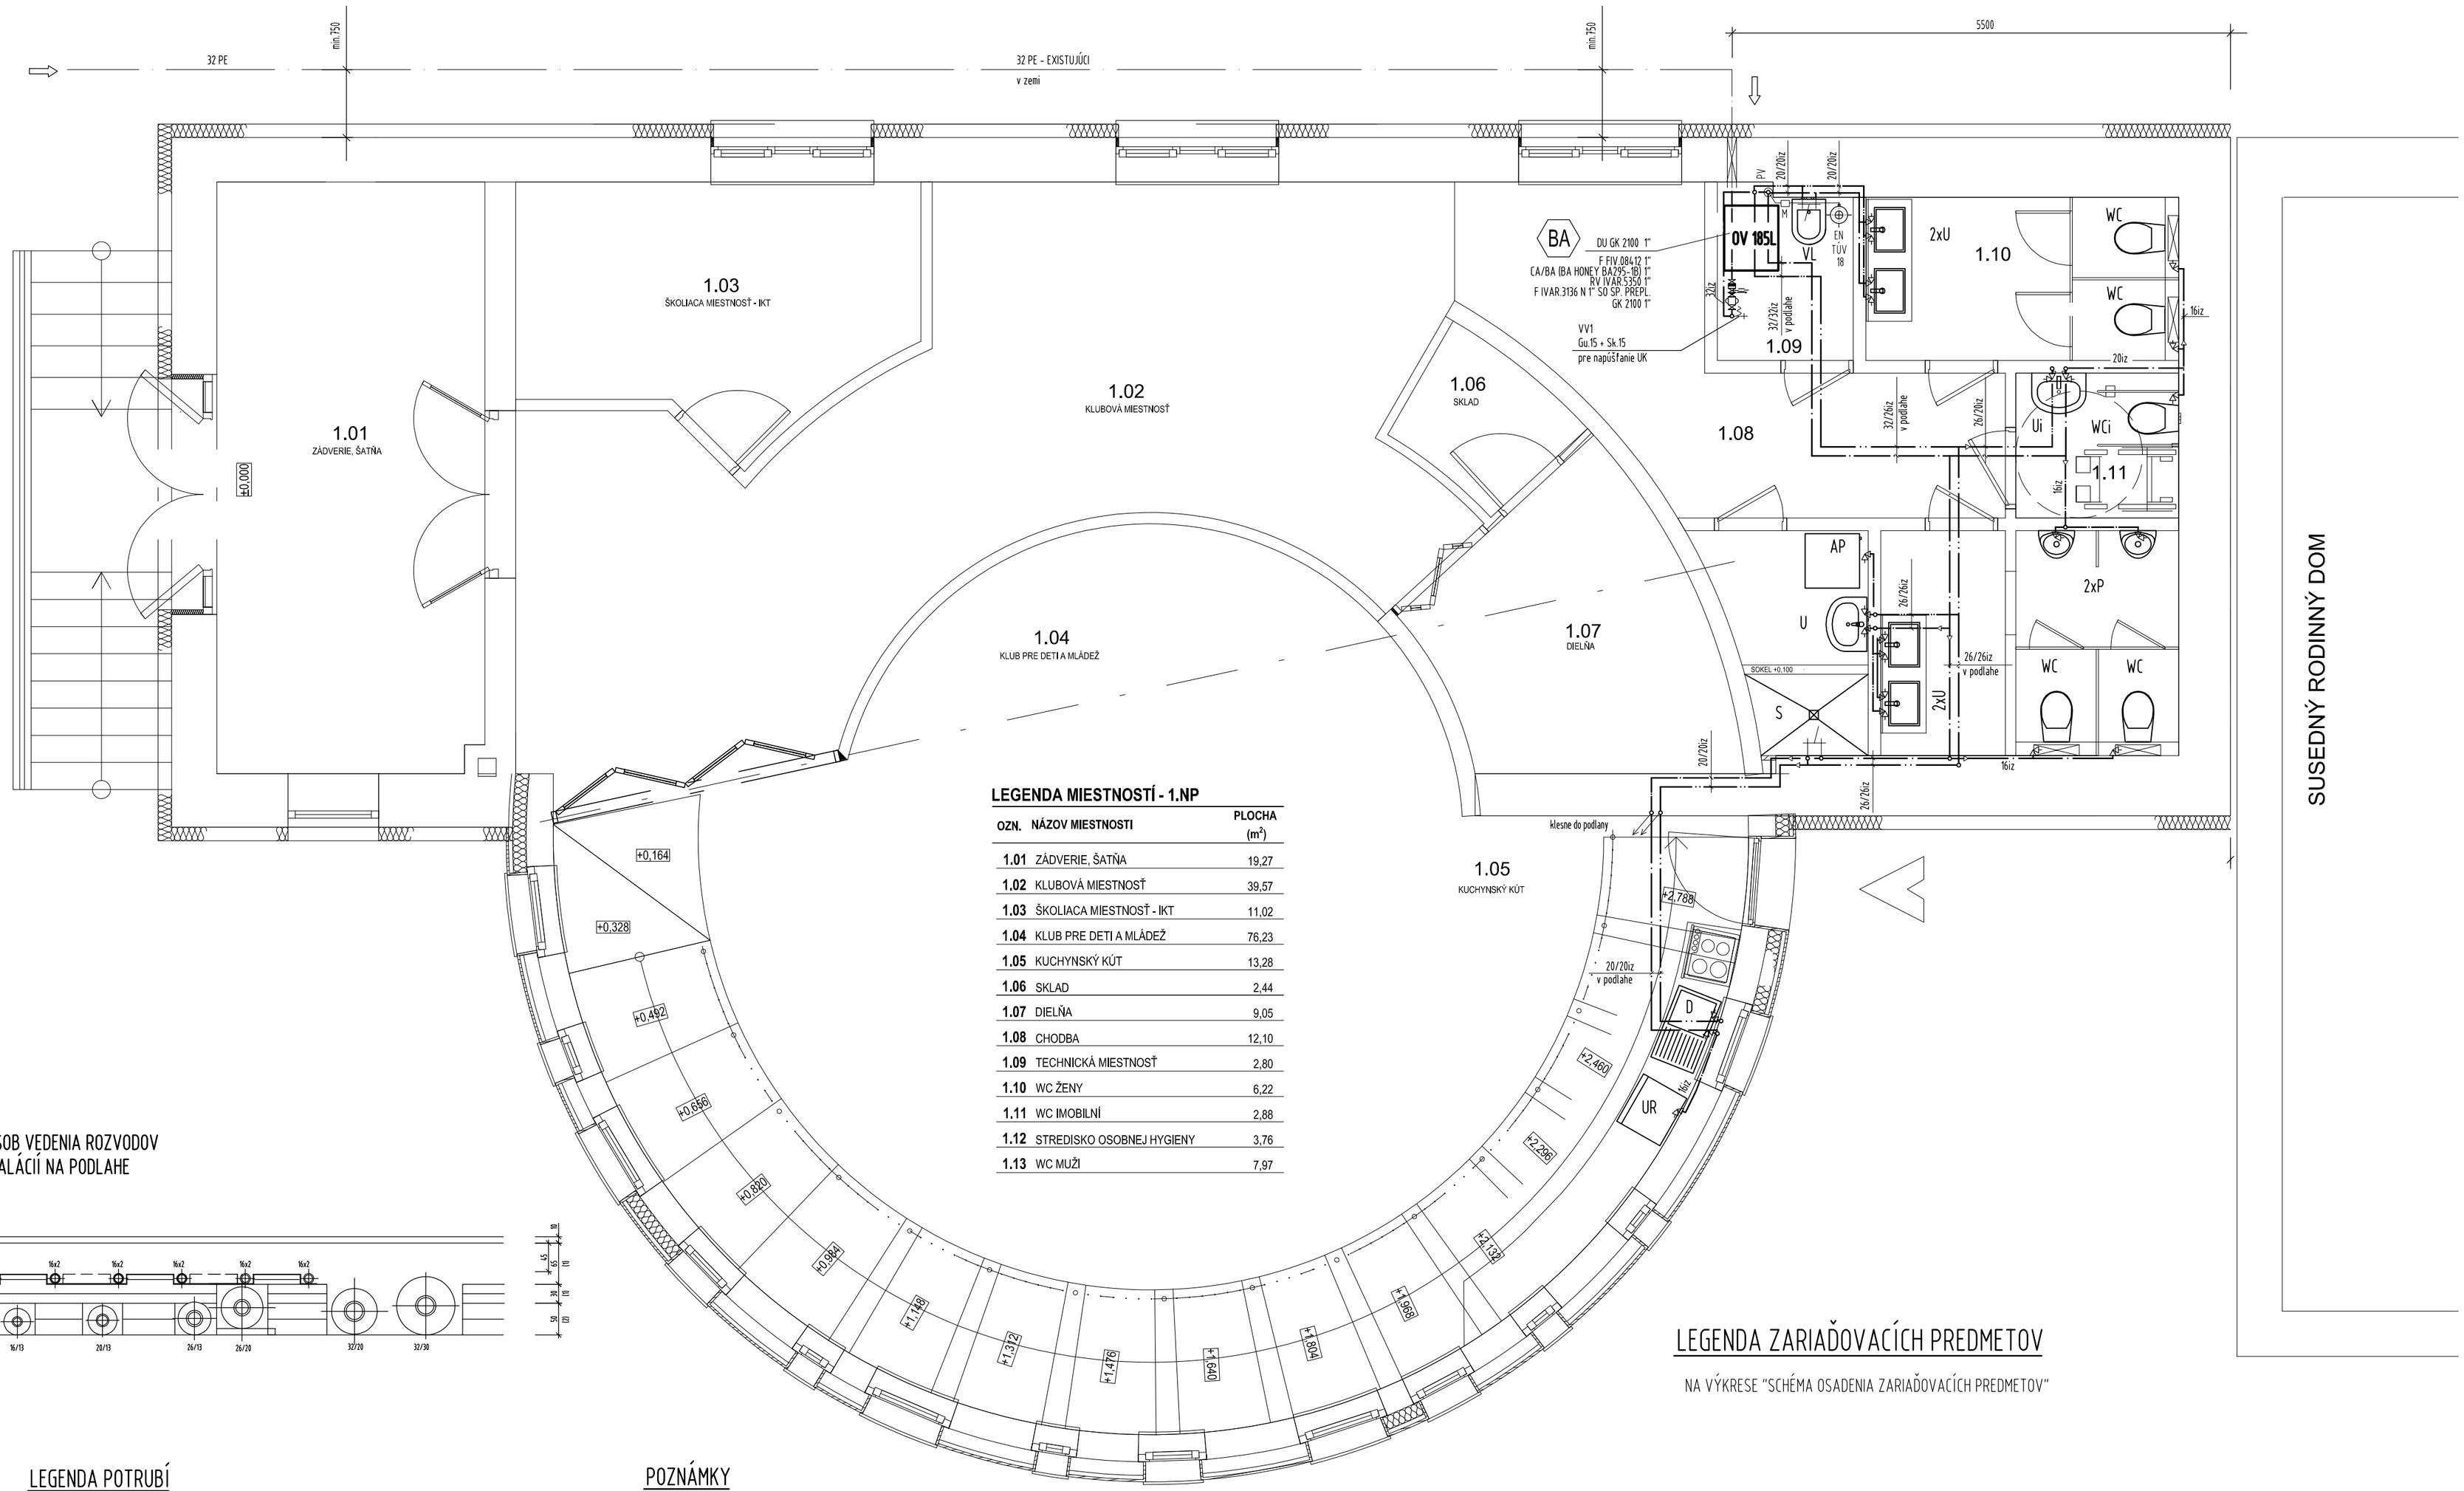

LEGENDA MIESTNOSTÍ - 1.NP

OZN.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m^2)
1.01	ZÁDVERIE, ŠATŇA	19,27
1.02	KLUBOVÁ MIESTNOSŤ	39,57
1.03	ŠKOLIACA MIESTNOSŤ - IKT	11,02
1.04	KLUB PRE DETI A MLÁDEŽ	76,23
1.05	KUCHYNSKÝ KÚT	13,28
1.06	SKLAD	2,44
1.07	DIELŇA	9,05
1.08	CHODBA	12,10
1.09	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	2,80
1.10	WC ŽENY	6,22
1.11	WC IMOBILNÍ	2,88
1.12	STREDISKO OSOBNEJ HYGIENY	3,76
1.13	WC MUŽI	7,97

SUSEDNÝ RODINNÝ DOM

SPÔSOB VEDENIA ROZVODOV INŠTALÁCIÍ NA PODLAHE
M 1:5

LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV

NA VÝKRESE "SCHÉMA OSADENIA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV"

LEGENDA POTRUBÍ

- DOMOVÝ VODOVOD MIMO BUDOVY
  HDPE PE 100 SDR 11 (MIN. PE 80 SDR 17)
  V NEZÁMRZNEJ HĹBKE, SKON.MIN. 1%
  ELEKTROFÚZNE ZVÁROVANÉ SPOJE ELEKTROTVAROVKAMI
- VNÚTORNÉ ROZVODY STUDENEJ VODY - PLASTOHLINÍKOVÁ RÚRKA (Herz-HIT PE-RT s Al fóliou HR. 0,4 mm)
  V KOTÚČI, AL. TYČIACH, SPÁJANÉ LISOVANÝM SPOJKAMI ZVERENÝMI SPOJM
  VOĽNE VEDENÉ POTRUBIA IZOLOVAŤ PP IZOLÁCIOU PROTI OROSOVANIU, SPÁJANOU SPONAMI / LEPENÍM
  POTRUBIA VEDENÉ VO VNÚTORNEJ KONŠTRUKCII V OCHRANNEJ PE-LD RÚRKE (PEŠLI)
- ROZVOD TÚV - PLASTOHLINÍKOVÁ RÚRKA (Herz-HIT PE-RT s Al fóliou HR. 0,4 mm)
- POTRUBIE CIRKULÁCE TEPLEJ PITNEJ VODY (ROVNAKÉ AKO POTRUBIE TÚV)

POZNÁMKY

1. TVAROVKY SÚ POPISOVANÉ DIMENZIOU V MILIMETROCH A UHLOVOU MIEROU V STUPŇOCH
2. DIMENZIA POTRUBIA KANALIZÁCIE UDÁVA VONK. PRIEMER DN/OD
3. VÝŠKOVÉ KÓTY NA KANALIZÁCII SA VZŤAHUJÚ KU DNU POTRUBIA
4. HODNOTY UVEDENÉ V ZÁTVORKE, RESP. SO SYMBOLOM cca SÚ PRIBLIŽNÉ
5. STÚPAČKY KANALIZÁCIE UKOTVIŤ MIN. 2 x V PEVNÝCH BODOCH PO VÝŠKE PODLAŽIA
6. PRÍPADNÝ PRECHOD STROPNOU KONŠTRUKCIOU UTESNIŤ TAK,
ABY BOLA MOŽNÁ DILATÁCIA A ZABRÁNIŤ PRENOSU ZVUKU NA NOSNÉ KONŠTRUKCIE STROPU
7. VAŇOVÚ BATÉRIU S PRERUŠOVAŠOM PRÚDU, ALEBO PRIVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM
8. ZARIADENIA VODOMERNEJ ZOSTAVY MÔŽU TVORIŤ AJ ZDRUŽENÉ ARMATÚRY,
KTORÉ ALE MUSIA FUNKČNE ZODPOVEDAŤ ZARIADENIAM UVEDENÝM V SCHÉME
9. UMÝVAČKU RIADU NAPOJIŤ NA SIFÓN PVC (AL. PP) HADICOU DN20, ALT. PODĽA TYPU
10. PRÁČKU NAPOJIŤ NA SIFÓN PVC (AL. PP) HADICOU DN32 AŽ DN20, ALT. PODĽA TYPU
11. ROZVODY VEDENÉ V BETÓN. ZÁLIEVKE PODLAHOVEJ KONŠTRUKCIE, ALEBO VEDENÉ V TEP. IZOLÁCII PODLAHY PRI KRÍŽOVANÍ S
POTRUBÍM VYKURovania ZVISLÝ ODSTUP MIN. 30 mm
12. POTRUBIE STUDENEJ VODY VEDENÉ SAMOSTATNE, ALEBO V DRÁŽKE IZOLOVAŤ PROTI OROSOVANIU HRÚBKA MIN. 4 mm

HUV - HLAVNÝ UZÁVER VODY
HDU - HLAVNY DOMOVY UZÁVER VODY
DU - VNUTORNY DOMOVY UZAVER
PV - POISTNÝ VENTIL NIZKOTLAKY PRUŽINOVÝ
SV - SPÄTNÝ VENTIL; SK - SPÄTNÁ KLAPKA
GK - GULOVÝ UZAVER
RV - REDUKČNÝ VENTIL
F - FILTER

PROJEKTANT	Ing. Rešetár	TZB Projekt	
KRESLIL	Bc. Tomáš Hvizda	Ing. Miroslav REŠETÁR, teória a technika prostredia budov	
KONTROLOVAL		Moyzesova 2809/19, 058 01 Poprad, e-mail: tzbprojekt@tzbprojekt.eu, web: www.tzbprojekt.eu	
INVESTOR	Obec Slovinky, Slovinky č.58		
MIESTO STAVBY	Slovinky, parc.č. 126,127, k.ú. Vyšné Slovinky		
STAVBA	Komunitné centrum v obci Slovinky	DÁTUM	12/2017
		STUPEŇ	
OBJEKT	SO 01 - Hlavný objekt - Komunitné centrum	FORMÁT	A2
ČASŤ	ZDRAVOTECHNIKA	MIERKA	Č. VÝKRESU
VÝKRES	PODORYS 1.NP - Vodovod	1:50	Z-03

©REŠETÁR