
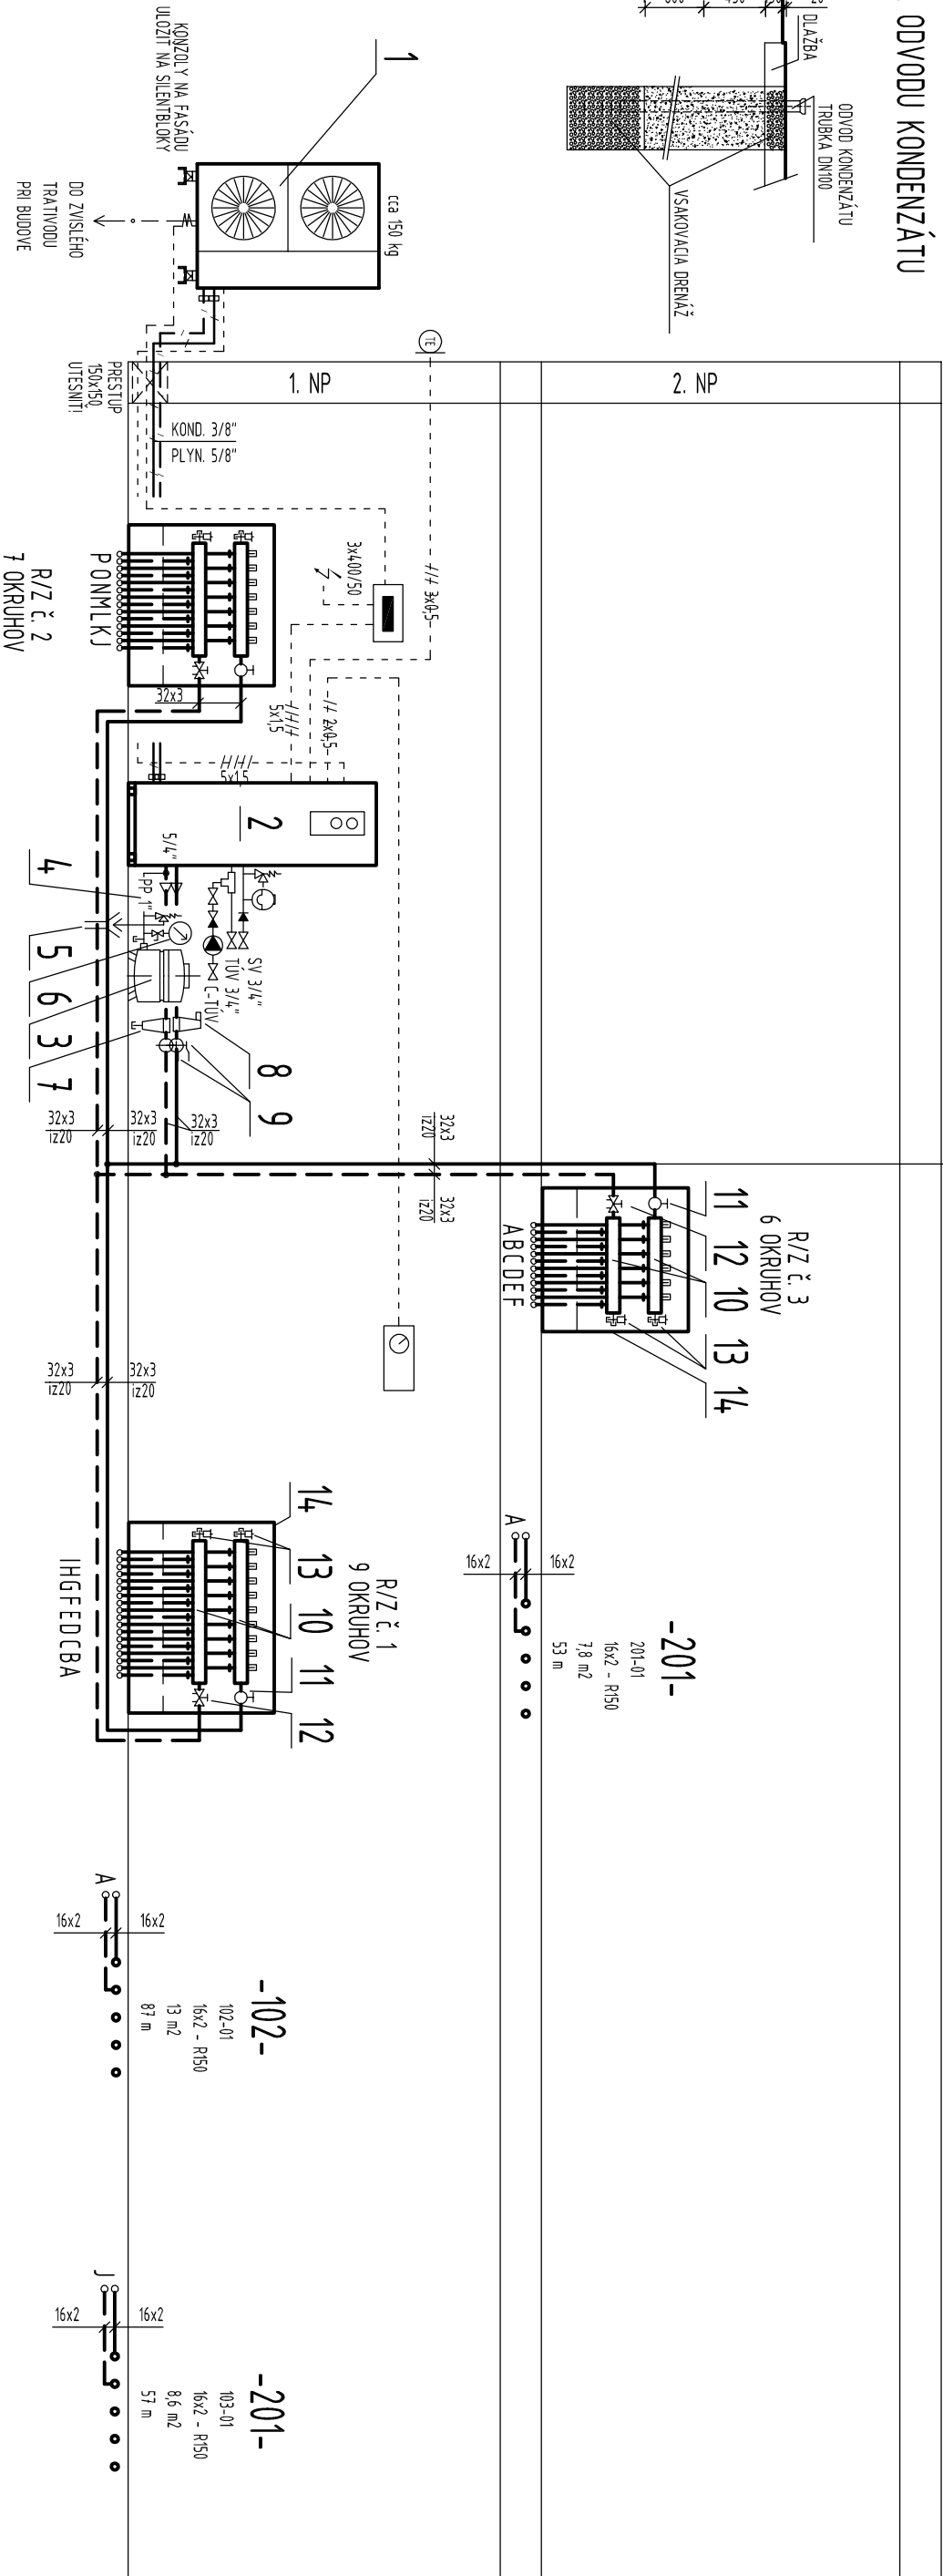


ZVISLÁ SCHÉMA

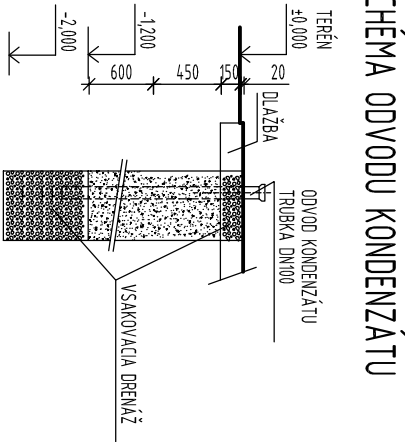

ZOZNAM PODLAHOVÝCH OKRUHOV

R/Z č.	POZ.	OZN. OKR.	R [mm]	Afb [m2]	Lfb [m]	Lc [m]	dt [K]	P [W]	M [l/min]
1	A	102-01	16x2	150	13	87	40/30	975	1,7
1	B	101-01	16x2	200	18	90	40/30	990	1,8
1	C	104-01	16x2	150	12	83	40/30	900	1,6
1	D	104-02	16x2	150	10,8	72	40/30	810	1,5
1	E	104-03	16x2	150	10,8	72	40/30	810	1,5
1	F	104-04	16x2	150	10,8	72	40/30	810	1,5
1	G	104-05	16x2	150	10,8	72	40/30	810	1,5
1	H	104-06	16x2	150	10,8	72	40/30	810	1,5
1	I	104-07	16x2	150	10,8	72	40/30	810	1,5
2	J	103-01	16x2	150	8,6	57	40/30	645	1,2
2	K	102-02	16x2	150	9	60	40/30	675	1,2
2	L	102-03	16x2	150	9	60	40/30	675	1,2
2	M	107-01	16x2	150	8,5	55	40/30	638	1,1
2	N	112-01	16x2	150	3,5	47	40/30	263	0,5
2	O	113-01	16x2	150	7	64	40/30	525	0,9
2	P	110-01	16x2	150	5,1	35	40/30	383	0,7
3	A	201-01	16x2	150	7,8	53	40/30	585	1,0
3	B	201-02	16x2	150	7,8	53	40/30	585	1,0
3	C	203-01	16x2	75	4,3	55	40/30	409	0,7
3	D	203-02	16x2	75	4,3	55	40/30	409	0,7
3	E	202-01	16x2	75	6	78	40/30	570	1,0
3	F	202-02	16x2	75	6	78	40/30	570	1,0

LEGENDA

POZNÁMKY:

- 1

VÝKUROVACIE MEDION - VODA 40/30 °C
- 2

VONKAJŠIU JEDNOTKU ULIŽIŤ PODĽA POŽIADAVIEK INVESTORA NA VHODNÉ MIESTO NA FASÁDE NA KONZOLY SO SILENTBLOCKMI
- 3

NAPOJENIE STRODOVNE NA KANALIZÁCIU A VODOVOD V BUDOVE RIEŠI PROFESIA ZTI
- 4

NAPOJENIE ELEKTRO A MAĽ RIEŠI PROFESIA ELEKTRO A MAĽ
- 1

POTRUBIE V KOTOLNI - OCEĽ ZÁVITOVÁ SPOJE
- 2

ROZVODY ÚK - SYSTÉMOVÉ POTRUBIE PLASTOMILNÍKOVÉ PE-RT/AL/PE-HD
- 3

ROZVODY CHLADIVA - MEĎ ČUŤ IZOL
- 4

SPRÁTOČKA - KONDENZÁT Ø3/8" - PAMASONIC
- 1

OBJEKŤ ZÁSOBNÍKA TUV Ø85 I
- 2

OBJEKŤ EXP. NADRŽE NA
- 3

NAĽAŽANIE 3x400/50 - Pel = 9 kW - 13A
- 4

INTEGR. ZÁLIŽNÉ EL. TOPNÉ TELESO
- 1

VONKAJŠIA JEDNOTKA VÝPARNÍKA S DVOMI VENTILÁTORMI
- 2

PAMASONIC WH-LID6H68 - Pnom = 16 kW
- 3

NAĽAŽANIE 3x400/50 - Pel = 9 kW - 13A
- 4

HM. SUCHÁ 107 kg
- 1

TLAK EXP. NÁDOBKA FLANCO FLEXCON 18 l
- 2

FLEXCONSOLE 3/4"
- 3

NÍZKOTLAKÝ POISTNÝ VENTIL 300 kPa 3/4"
- 4

MANOMETER D100 0-400 kPa + JIMKA SO SP. KLAPKOU
- 1

ODPLÝVŇAČ FLAMCOVENT G 1"
- 2

ODKALOVÁČ FLAMCOCLEAN G 1"
- 3

GUL. UZÁVER HERZ 2100 G 1"
- 4

ROZDELOVÁČ/ZBERÁČ HERZ 8532 G 1"
- 1


UZATVÁRAČÍ VENTIL HERZ 2211 G 1"
- 2

VYVAŽOVACÍ VENTIL FODRV HERZ 4017 G 3/4"
- 3

UKONČENIE S ODVZD. A VYPUSTENÍM HERZ 1"
- 4

OCEĽ. SKRINKA MONTÁŽ DO STENY (V KOTOLNI NA STENU)

PRESTUP DILATÁCIU  
M 1:5



PROJEKTANT	Ing. Rešetár		
KRESLIL	Ing. Rešetár		
KONTROLOVAL			
INVESTOR	Obec Slovíanky, Slovíanky č.58		
MIESTO STAVBY	Slovíanky, parc.č. 126,127, k.ú. Výchne Slovíanky		
STAVBA	Komunitné centrum v obci Slovíanky SO 01 - Hlavný objekt - Komunitné centrum		
ČASŤ	VYKUROVANIE		
VÝKRES	ZVISLÁ SCHÉMA		
		MIERKA	Č. VÝKRESU
		1:50	V-03