1 R/Z č. 3 - 6 OKRUHOV

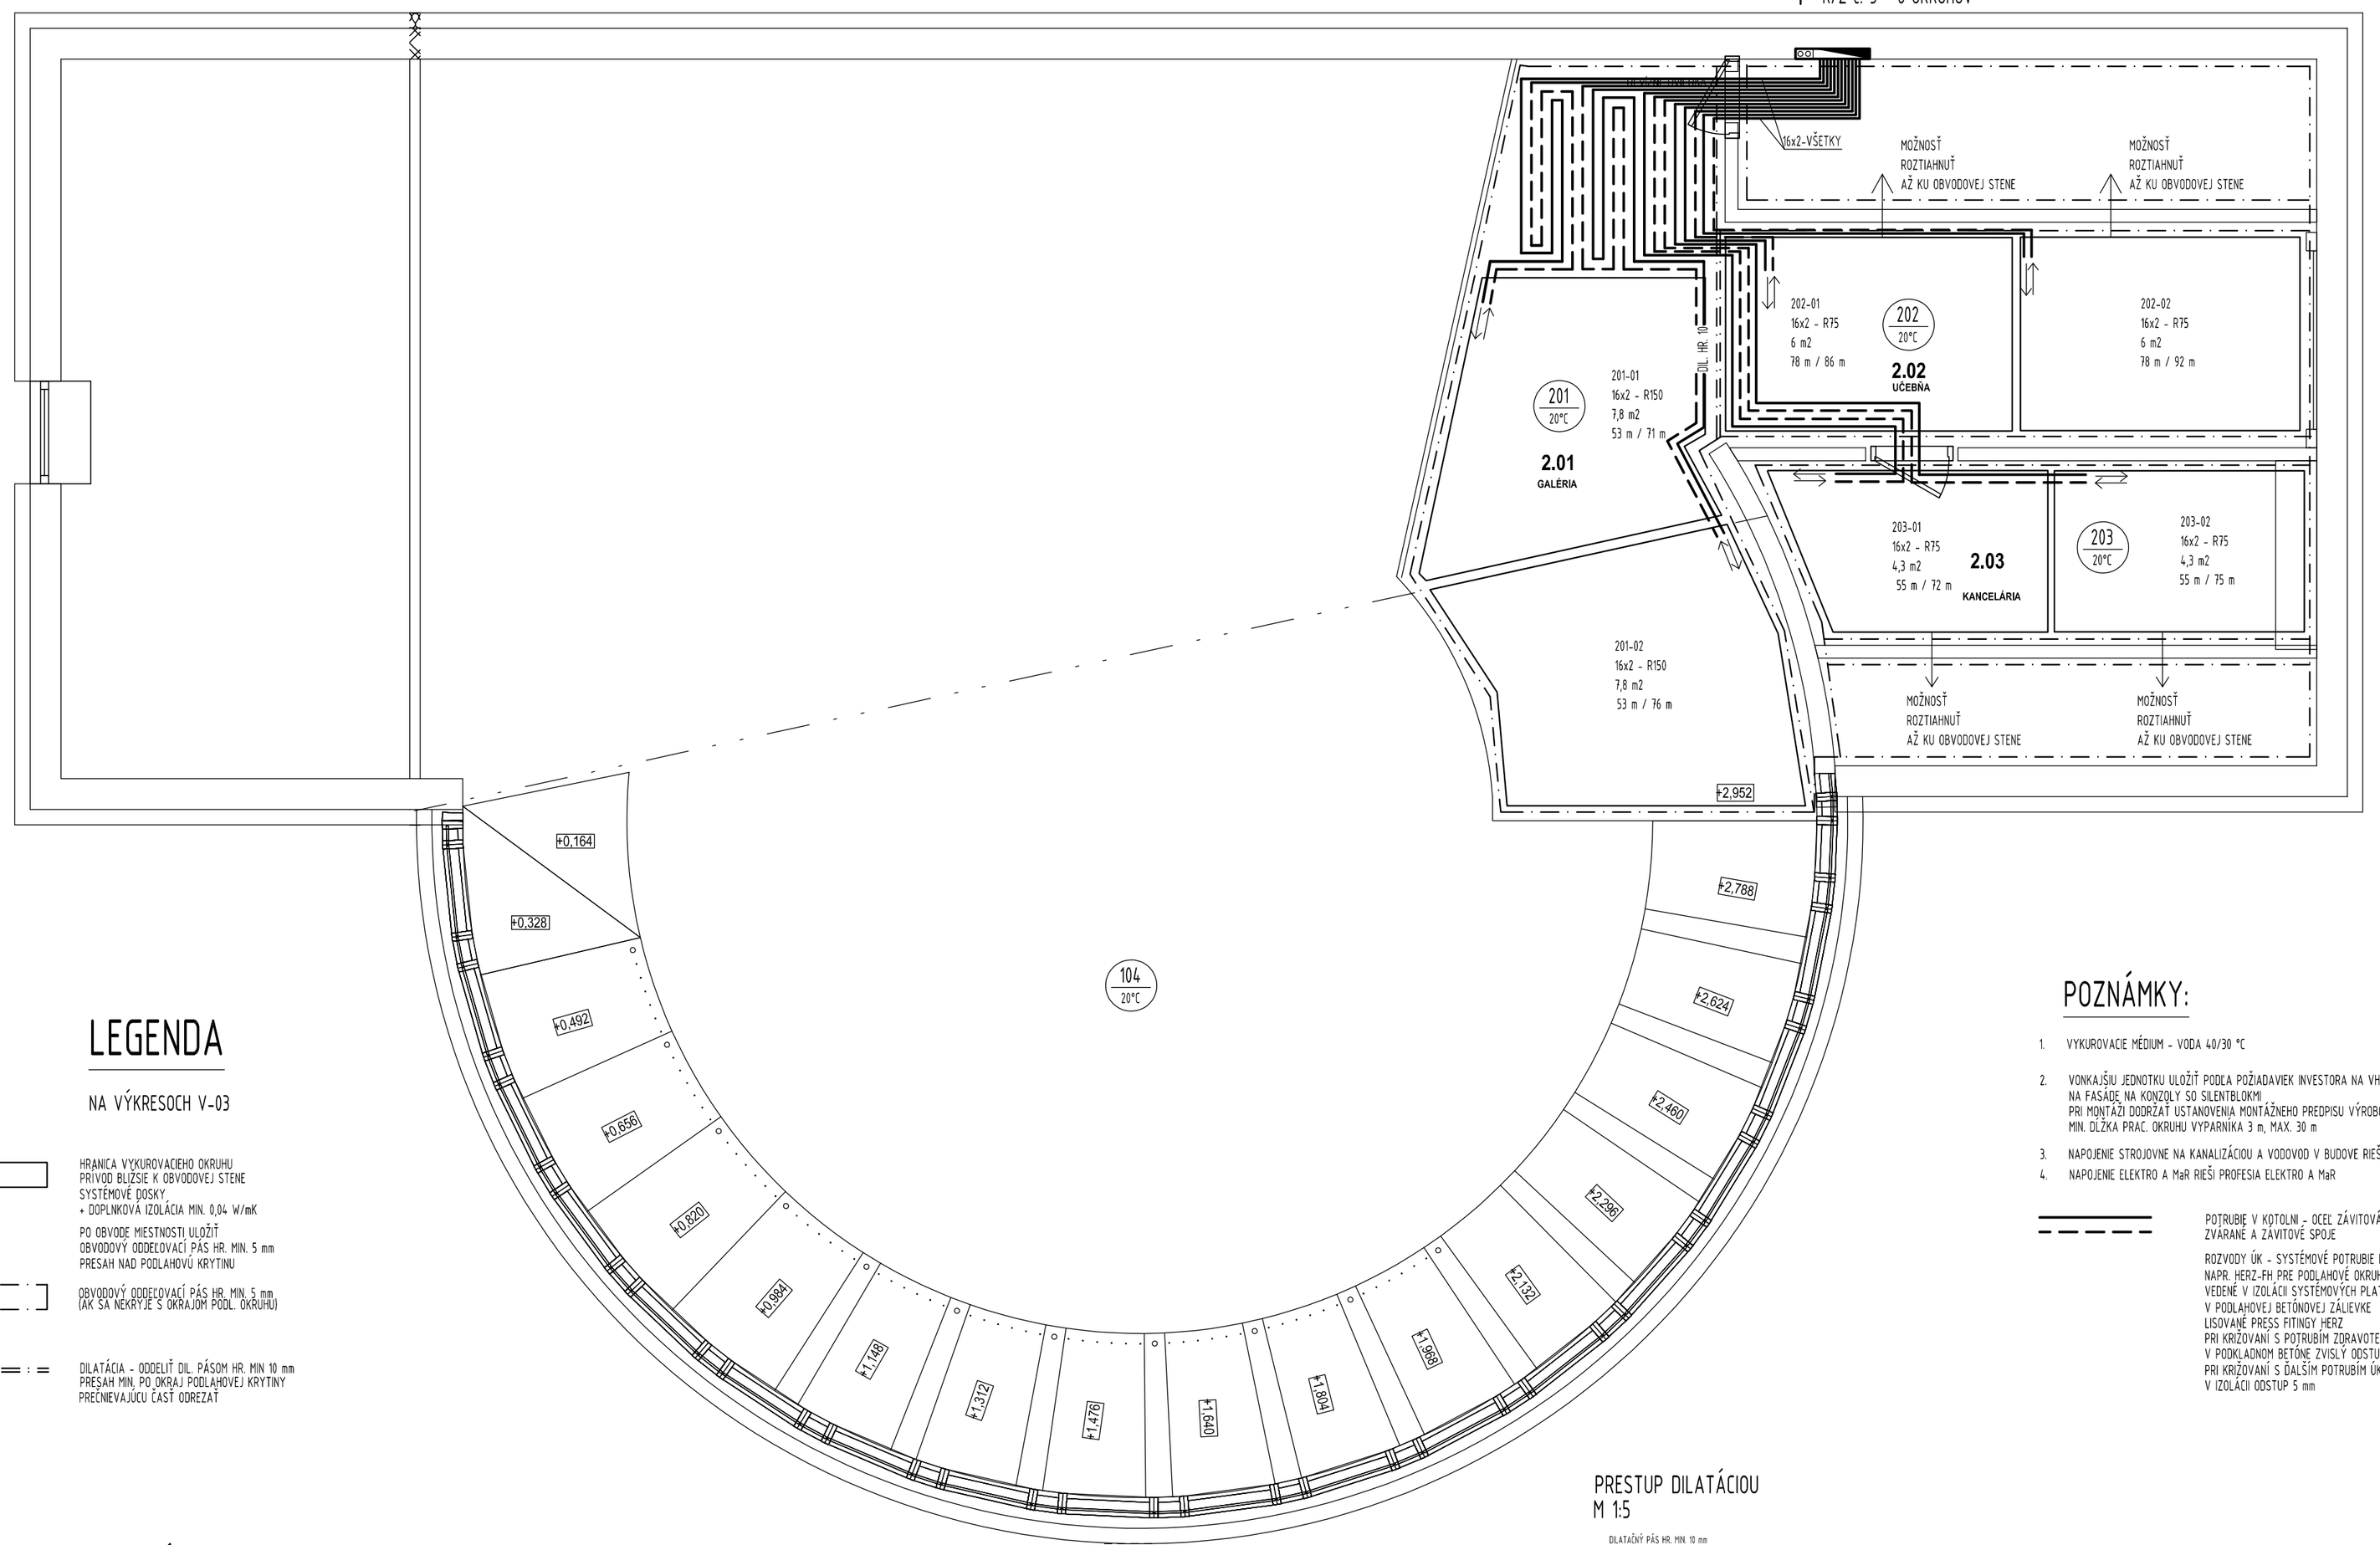

LEGENDA

NA VÝKRESOCH V-03

HRANICA VYKUROVACIEHO OKRUHU
PRÍVOD BLIŽŠIE K OBVODOVEJ STENE
SYSTÉMOVÉ DOSKY
+ DOPLNKOVÁ IZOLÁCIA MIN. 0,04 W/mK

PO OBVODE MIESTNOSTI ULOŽIŤ
OBVODOVÝ ODDELOVACÍ PÁS HR. MIN. 5 mm
PRESAH NAD PODLAHOVÚ KRYTINU

OBVODOVÝ ODDEĽOVACÍ PÁS HR. MIN. 5 mm
(AK SA NEKRÝJE S OKRAJOM PODL. OKRUHU)

DILATÁCIA - ODDELIŤ DIL. PÁSOM HR. MIN 10 mm
PRESAH MIN. PO OKRAJ PODLAHOVEJ KRYTINY
PREČNIEVAJÚCU ČASŤ ODREZAŤ

ZOZNAM PODLAHOVÝCH OKRUHOV

R/Z č.	POZ. -	OZN. OKR.	rúra -	R [mm]	Afb [m2]	Lfb [m]	Lc [m]	dt [K]	P [W]	M [l/min]
3	A	201-01	16x2	150	7,8	53	71	40/30	585	1,0
3	B	201-02	16x2	150	7,8	53	76	40/30	585	1,0
3	C	203-01	16x2	75	4,3	55	72	40/30	409	0,7
3	D	203-02	16x2	75	4,3	55	75	40/30	409	0,7
3	E	202-01	16x2	75	6	78	86	40/30	570	1,0
3	F	202-02	16x2	75	6	78	92	40/30	570	1,0

PRESTUP DILATÁCIOU
M 1:5



1. DLAŽBA LEPENÁ NA PEVNO, ALE NEODDILATOVANÁ
   LEPENÁ DO PRUŽNÉHO TMELU (NAPR. SILIKÓNU) - RIEŠI STAVBA (1)
2. ODDILATOVANÁ DLAŽBA MÁ MAŤ PRUŽNÝ SPOJ NAPR. KAŽDÝ DESIATY

POZNÁMKY:

1. VYKUROVACIE MÉDIUM - VODA 40/30 °C
2. VONKAJŠIU JEDNOTKU ULOŽIŤ PODĽA POŽIADAVIEK INVESTORA NA VHODNÉ MIESTO NA FASÁDE, NA KONZOLY SO SILENTBLOKMI PRI MONTÁŽI DODRŽAŤ USTANOVENIA MONTÁŽNEHO PREDPISU VÝROBCU MIN. DĹŽKA PRAC. OKRUHU VYPARNÍKA 3 m, MAX. 30 m
3. NAPOJENIE STROJOVNE NA KANALIZÁCIOU A VODOVOD V BUDOVE RIEŠI PROFESIA ZTI
4. NAPOJENIE ELEKTRO A MaR RIEŠI PROFESIA ELEKTRO A MaR

POTRUBIE V KOTOLNI - OCEĽ ZÁVITOVÁ BEŽNÁ 11 353.1 STN 42 5710
ZVÁRANÉ A ZÁVITOVÉ SPOJE

ROZVODY ÚK - SYSTÉMOVÉ POTRUBIE PLASTOHLINÍKOVÉ PE-RT/Al/PE-HD
NAPR. HERZ-FM PRE PODLAHOVÉ OKRUHY PE-RT s Al fóliou hr. 0,2 mm
VEDENÉ V IZOLÁCII SYSTÉMOVÝCH PLATNÍ
V PODLAHOVEJ BETÓNOVEJ ZÁLIEVKE
LISOVANÉ PRESS FITINGY HERZ
PRI KRÍŽOVANÍ S POTRUBÍM ZDRAVOTECHNIKY
V PODKLADNOM BETÓNE ZVISLÝ ODSTUP MIN. 30 mm
PRI KRÍŽOVANÍ S ĎALŠÍM POTRUBÍM ÚK
V IZOLÁCII ODSTUP 5 mm

-16°C

PROJEKTANT	Ing. Rešetár	TZB Projekt Ing. Miroslav REŠETÁR teória a technika prostredia budov Moyzesova 2809/19 058 01 Poprad tzbprojekt@tzbprojekt.eu www.tzbprojekt.eu	
KRESLIL	Ing. Rešetár		
KONTROLOVAL			
INVESTOR	Obec Slovinky, Slovinky č.58		
MIESTO STAVBY	Slovinky, parc.č. 126,127, k.ú. Vyšné Slovinky		
STAVBA	Komunitné centrum v obci Slovinky SO 01 - Hlavný objekt - Komunitné centrum	DÁTUM	2017
		STUPEŇ	
		FORMÁT	A2
ČASŤ	VYKUROVANIE	MIERKA	Č. VÝKRESU
VÝKRES	PÔDORYS 2. NP	1:50	V-02

© REŠETÁR