

Dohoda o úhrade nákladov

uzavretá v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení niektorých zmien
a dodatkov
(ďalej len „*dohoda*“)

medzi

Prevádzkovateľom distribučnej sústavy:

Obchodné meno: Východoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 36 599 361
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1411/V
(ďalej len „*PDS*“ alebo „*VSD*“)

a

Správcom pozemkov:

Obchodné meno : Obec Slovinky
Sídlo : Slovinky č.58
IČO : 00329550
DIČ : 2021331532
IČ DPH: -
Bankové spojenie (IBAN): SK46
(ďalej len „*správca*“)

Preambula

1. Spoločnosť VSD ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy na vymedzenom území je oprávnená v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia odstraňovať a okliešňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení, ak tak po predchádzajúcej výzve neurobil ich vlastníci.
2. Správca je správcom pozemkov: KN C 2028/2, 2035/7, 2036, 2039, 2040 na LV 1 k.ú. Slovinky (Mapové prílohy).
(ďalej len „*pozemok*“ ev. „*pozemky*“).

Na predmetných pozemkoch sú umiestnené energetické zariadenia vo vlastníctve spoločnosti VSD. V záujme predchádzania ohrozenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky energetických zariadení sa správca po predchádzajúcej výzve (LV/16/2025) zo strany VSD doručenej dňa 28.08.2025 rozhodol vykonať odstránenie a okliešnenie stromov a iných porastov za nasledujúcich podmienok:

I.
Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je záväzok správcu pozemkov pri dodržaní podmienok uvedených v tejto dohode a podmienok ochrany životného prostredia odstrániť a okliesniť stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení vo vlastníctve spoločnosti VSD nachádzajúcich sa na predmetných pozemkoch.
2. Záväzok spoločnosti VSD uhradiť správcovi náklady v dohodnutej výške.

II.
Rozsah, spôsob realizácie prác a úhrada nákladov za ich realizáciu

1. Správca je povinný vykonať odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení nachádzajúcich sa na predmetných pozemkoch v nasledujúcom rozsahu a nasledujúcim spôsobom za náhradu v nasledujúcej výške:

Predpokladaný rozsah a požadovaný spôsob činností na predmetných plochách:

	Číslo vedenia VN/VVN	Bod rozpojenia	PBC	Požadovaná činnosť podľa tech. špecifikácií	Predpokladaný rozsah	Pozn.
1	VVN6810	kmeň	19=20	A1.1, A6	4200m ²	-
2	VVN6810	kmeň	20=22	A1.1, A6	3200m ²	-
3	VN265	kmeň	30=32	A1.1, A5	1200m ²	-
4	VN265	kmeň	35=37	A1.1, A5	1300m ²	-
5	VN205/271	kmeň	A17=A18	A1.1, A5	3100 m ²	-

Technická špecifikácia požadovaných činností na predmetných plochách:

A1: (A1.1 – bez ponechania krov) Ručné odstránenie porastov na plochách s rozlohou väčšou ako 500 m² s priemerom kmeňa stromov do 20 cm

Jedná sa o výrub alebo vyrezanie drevitého porastu vrátane stromov do priemeru kmeňa 20 cm meraného vo výške 1,3 m nad terénom, ručným náradím, ručnou motorovou pilou alebo krovinorezom v celej šírke ochranného pásma, s ponechaním pníkov vo výške max. 15 cm nad povrchom zeme.

Odhádzanie vyrúbanej drevnej hmoty, jej spracovanie, alebo odstránenie je ocenené samostatnými cenovými položkami v rámci skupiny A.

Merná jednotka: m².

A5: Odhádzanie drevnej hmoty na plochách s rozlohou väčšou ako 500 m² v ochranných pásmach elektrických vedení v koridore s výrubom v šírke do 25 m

Požaduje sa odhádzanie vyrúbanej drevnej hmoty z dvoch pásov šírky 4 m pozdĺž osi vedenia po oboch stranách podperných bodov vedení s ponechaním priechodov šírky 2 m bez nahádzaného porastu pre prístup k jednotlivým podperným bodom kolmo na os vedenia.

Merná jednotka: m² vyrúbanej plochy.

A6: Odhádzanie drevnej hmoty na plochách s rozlohou väčšou ako 500 m² v ochranných pásmach elektrických vedení v koridore s výrubom v šírke nad 25 m

Požaduje sa odhádzanie vyrúbanej drevnej hmoty z dvoch pásov šírky 4 m pozdĺž osi vedenia po oboch stranách podperných bodov vedení s ponechaním priechodov šírky 2 m bez nahádzaného porastu pre prístup k jednotlivým podperným bodom kolmo na os vedenia.

Merná jednotka: m² vyrúbanej plochy.

Odhadovaná výška nákladov požadovaných prác:

Požadovaná činnosť	Merná jednotka	Rozsah prác	Cena za mernú jednotku v EUR bez DPH*	Celkom v EUR bez DPH*
A1.1 - Ručné odstránenie porastov	m ²	13000	0,16	2080
A6 - Odhádzanie drevnej hmoty	m ²	7400	0,04	296
A5 – Odhádzanie drevnej hmoty	m ²	5600	0,072	403,2
SPOLU:	-	-	-	2779,2

2. Správca je povinný vykonať odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení (ďalej aj ako „práce“) nachádzajúcich sa na predmetných pozemkoch v súlade s Bezpečnostnými pokynmi VSD, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto dohody.
3. Správca je povinný práce vykonať do 60 dní odo dňa podpisu tejto dohody.
4. Správca je pri vykonávaní prác povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí a za svoje konanie nesie plnú zodpovednosť. Drevná hmota zostáva majetkom správcu.
5. Práce sú vykonané dňom podpisu „súpisu vykonaných prác“, ktorý podpíšu obaja účastníci tejto dohody. Súpis vykonaných prác bude obsahovať súpis správcom vykonaných prác, ako aj prác, ktoré správca nevykoná s uvedením náhradného termínu, do kedy sa správca zaväzuje doposiaľ nevykonané práce realizovať. Ak správca nedodrží ani náhradný termín na vykonanie prác, tieto budú vykonané, resp. dokončené zo strany spoločnosti VSD a náhrada nákladov nebude poskytnutá správcovi vôbec, alebo bude znížená o alikvotnú čiastku prináležiacu nevykonanej práci. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
6. Ak správca nesplní svoju povinnosť v lehote podľa bodu 3 tohto článku, je povinný o tom vopred informovať spoločnosť VSD so žiadosťou o stanovenie náhradného termínu ukončenia prác. Ak správca nedodrží ani náhradný termín na vykonanie prác, tieto budú vykonané, resp. dokončené zo strany spoločnosti VSD a náhrada nákladov nebude poskytnutá správcovi vôbec, alebo bude

znižená o alikvotnú čiastku prináležiacu nevykonanej práci. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.

7. Skutočné náklady za odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov budú stanovené po vykonaní prác na základe súpisu vykonaných prác v zmysle bodu 6 tejto dohody.
8. Právo na zaplatenie nákladov vzniká správcovi riadnym vykonaním prác.
9. Po riadnom vykonaní prác vlastník písomne (v listinnej, emailovej podobe) oznámi VSD ukončenie prác vrátane predloženia relevantnej dokumentácie. Zástupca VSD po kontrole pripraví súpis vykonaných prác a predloží ho na podpis vlastníkovi. VSD poukáže vlastníkovi na účet uvedený v tejto dohode náhradu nákladov za vykonané práce do 60 dní od dátumu uvedeného v súpise vykonaných prác. Podkladom pre vykonanie úhrady nákladov je táto Dohoda o úhrade nákladov, súpis vykonaných prác a prípadne aj fotodokumentácia potvrdzujúca vykonanie prác.

III.

Trvanie a zánik dohody

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú 60 dní odo dňa jej podpisu oboma účastníkmi dohody.
2. Táto dohoda zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená. Táto dohoda zaniká aj spôsobmi upravenými v príslušných právnych predpisoch.

IV.

Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia informácie o jej uzavretí na webovom sídle správcu.
2. Predmetná dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch pričom každý z účastníkov tejto dohody obdrží jeden rovnopis.
3. Na doručovanie sa použijú príslušné ustanovenia zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku v znení niektorých zmien a dodatkov o doručovaní.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je:
Príloha č. 1: Bezpečnostné pokyny spoločnosti VSD.
5. Na právne vzťahy touto dohodou neupravené sa vzťahujú právne predpisy Slovenskej republiky.

V Košiciach, dňa 08.09.2025.


Za VSD:

Ing. Miroslav Fedorko
vedúci tímu špecializovaných činností a vzdelávania

.....

Mgr. Ľuboš Vadel, PhD.
špecialista – technická oblasť

.....

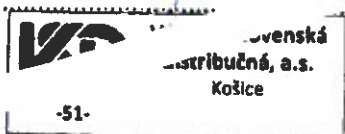

Za správcu:

Ing. Mária Kopnická

.....



.....

Prílohy: situačné mapy a bezpečnostné pokyny VSD

Mapové prílohy:

Situačné mapa plochy odstránenia porastu v predmetnom úseku (žltá – plocha odstránenia porastu)



1-201

Príloha číslo 1


Bezpečnostné pokyny spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. Košice pre správcov pozemkov, cez ktoré prechádzajú nadzemné elektrické vedenia vysokého a veľmi vysokého napätia pri starostlivosti o dreviny rastúce v blízkosti vedenia.

Poučenie o miestnych podmienkach a rizikách

Nadzemné elektrické vedenia sú technickými zariadeniami, u ktorých nie je možné vylúčiť poruchu. Priblíženie sa časťou tela, alebo predmetom k vodičom, alebo iným častiam vedenia pod napätím na vzdialenosti kratšie, ako sú ďalej uvedené, môže byť priamou príčinou úrazu z dôvodu zásahu elektrickým prúdom. Z uvedených bezpečnostných dôvodov, ako aj z dôvodu zaistenia spoľahlivosti prevádzky nadzemných elektrických vedení sú Zákonom o energetike číslo 251/2012 Z.z. zriadené ochranné pásma. Každá osoba vrátane vlastníkov nehnuteľností musí v blízkosti nadzemných elektrických vedení rešpektovať zákazy uvedené v predmetnom zákone.

Každá osoba pohybujúca sa, alebo vykonávajúca akúkoľvek činnosť v blízkosti nadzemných elektrických vedení musí predovšetkým dbať na vlastnú bezpečnosť a ochranu zdravia, ako aj na bezpečnosť iných osôb nachádzajúcich sa v blízkosti vedenia. Musí tiež dbať na to, aby svojou činnosťou neohrozila bezpečnosť a spoľahlivosť samotného nadzemného elektrického vedenia.

Za dažďa, búrok a silného vetra je potrebné nezdržiať sa a vyhnúť sa akýmkoľvek činnostiam v blízkosti nadzemných elektrických vedení vysokého a veľmi vysokého napätia.

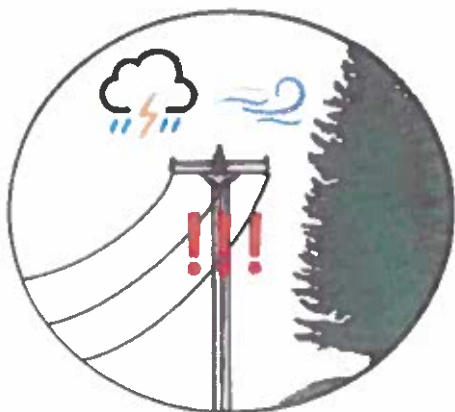


Pri starostlivosti o dreviny rastúce v blízkosti vedenia je zakázané vykonávať akékoľvek zásahy (odstraňovanie, okliesňovanie konárov, ..), ak sa ktorákoľvek časť dreviny nachádza vo vzdialenosti kratšej, alebo pri výkone zamýšľanej činnosti sa môže priblížiť k vodičom na vzdialenosť kratšiu ako je uvedená v nasledujúcej tabuľke č. 1

Tabuľka č.1

Typ vonkajšieho nadzemného vedenia	Vzdialenosť od elektrického vedenia
Vedenie vysokého napätia (VN)	120 cm
Vedenie veľmi vysokého napätia (VVN)	300 cm

Nadzemné elektrické vedenia vysokého napätia sú postavené na betónových alebo drevených stĺpoch, prípadne na oceľových priehradových konštrukciách s obvyklou výškou do 12 m.

Nadzemné elektrické vedenia veľmi vysokého napätia sú postavené na oceľových priehradových konštrukciách vyšších ako 12 m.


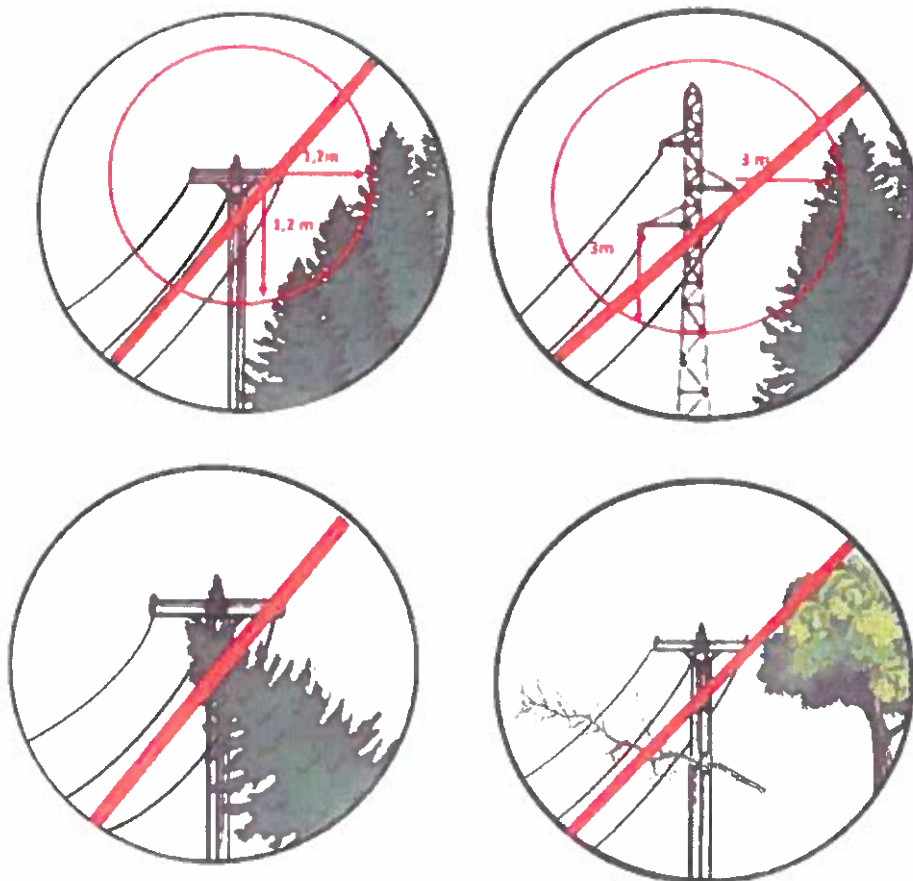


V prípade zamýšľaného zásahu do drevín, kde nie sú dodržané minimálne vzdialenosti podľa tabuľky číslo 1, alebo počas realizácie zásahu by mohlo dôjsť k priblíženiu sa dreviny k elektrickému vedeniu na vzdialenosť kratšiu, ako je uvedená v tabuľke číslo 1, je potrebné najskôr kontaktovať spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (v ďalšom VSD) a požiadať o vypnutie vedenia z prevádzky a zaistenie bezpečnosti. Kontaktovať je možné zamestnanca uvedeného vo výzve zaslanej správcovi na odstránenie drevín, v dohode o náhrade nákladov, alebo aj priamo Call centrum VSD. Následne je potrebné postupovať v súlade s pokynmi kompetentného zamestnanca VSD.

Pri prácach alebo pobyte v blízkosti nadzemných elektrických vedení vysokého napätia a veľmi vysokého napätia sa nesmú osoby priblížiť telom (zdvihnutou alebo predpaženou rukou) ani držaným predmetom k vodičom a iným častiam elektrického vedenia pod napätím bližšie, ako na vzdialenosť uvedenú v tabuľke číslo 2.

Tabuľka č.2

Typ vonkajšieho nadzemného vedenia	Vzdialenosť od elektrického vedenia
Vedenie vysokého napätia (VN)	200 cm
Vedenie veľmi vysokého napätia (VVN)	300 cm

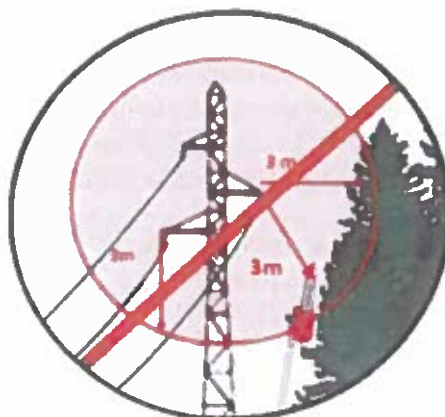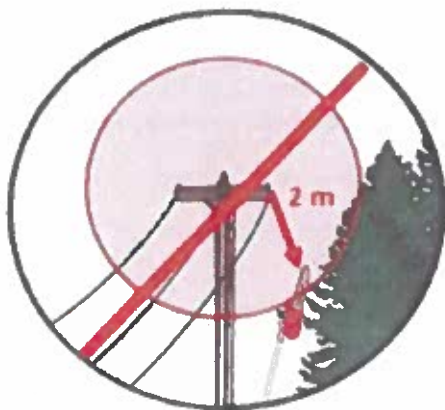


Opatrenia pre zdolávanie mimoriadnych situácií

Ak z akéhokoľvek dôvodu dôjde k situácií, že bude ohrozená bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v blízkosti nadzemného elektrického vedenia, alebo bude ohrozená bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky nadzemného elektrického vedenia, je vlastník nehnuteľnosti, alebo ktorákoľvek osoba povinná nahlásiť takýto stav na telefónnu linku:

DDE „NÚDZA“ číslo 055/610 2221. Núdzová linka je nahrávaná!

Príkladom takýchto situácií je priamy kontakt drevín s vodičmi nadzemných elektrických vedení.

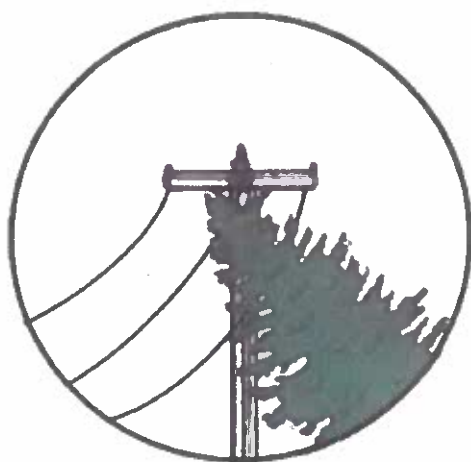

Vlastník je povinný pred každým začatím prác a po ich ukončení v blízkosti NN vedení a v ochrannom pásme vonkajších elektrických vzdušných vedení VN/VVN, napr. výrez/orez stromov a porastov, nahlásiť sa do 7.00 na Dispečing distribúcie elektriny (DDE) a uviesť: názov spoločnosti, meno a telefonický kontakt na vedúceho prác, miesto výkonu prác (obec, mesto, lokalita...), popis prác, predpokladaný čas výkonu prác (od/do). Pre identifikáciu čísla vedenia sú na všetkých podperných bodoch tabule s potrebnými informáciami.

Telefónne čísla na DDE podľa regiónu:

VVN celá oblasť 055/ 610 3333

VN Košice 055/ 610 3321

VN Krompachy 055/ 610 3367

VN Spišská Nová Ves 055/ 610 3361

Správca sa zaväzuje oboznámiť s týmito bezpečnostnými pokynmi každú osobu, ktorá bude vykonávať starostlivosť o dreviny, alebo bude prítomná pri výkone starostlivosti o dreviny na jeho pozemku.

V dňa 09 -09- 2025

Správca:

Ly!

(meno a priezvisko, podpis)

